発育曲線データ（pH）

菌　名	[redacted]
由　来	酸性飲料用原料（ｵﾚﾝｼﾞ）
最低発育pH	2.0
最高発育pH	5.8
培養条件	55℃，pH=1.5～6.0間12点測定，168時間（7日間）
使用培地	YSG液体培地
結　果	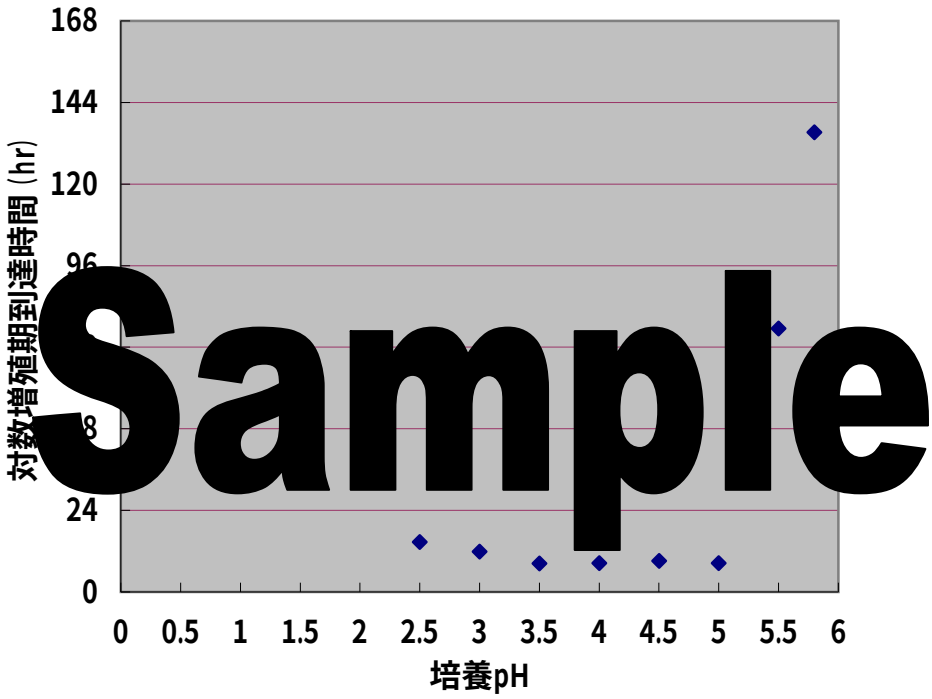
方　法	1．振盪培養による発育試験 1）所定の培地を加えたL型試験管に供試検体を接種し、振盪温度勾配培養装置を用いて各pH域で所定の時間培養を行った。 2）吸光度(660nm)と時間の関係のｸﾞﾗﾌより、各pH域での対数増殖期到達時間を計算し、発育曲線を作成した。
使用機器	1．ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ東洋㈱製 振盪温度勾配培養装置 TN-2612
備　考	＊pH=1.8，6.0で発育は見られなかった。